ATDZELŽOŠANAS STACIJAS KARKASA MEZGLU "K", "L" DETALIZĀCIJA
M1:10

"K"
M1:10



"K-K"
M1:10



"L"
M1:10

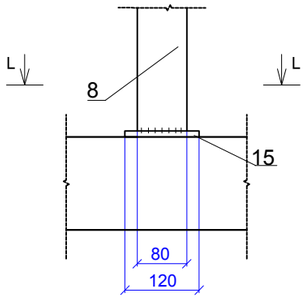

"L-L"
M1:10

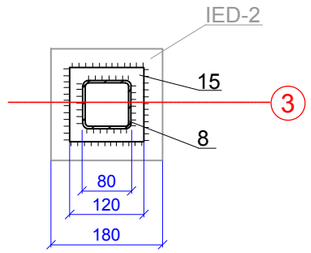

Piezīmes:
1. Metināšanu veikt ar E-42 elektrodiem, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metinamā elementa biezumu.
2. Metāla elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar gruntējumu GF-021.
3. Visus elementus paredzēts savienot ar metināšanu, izņēmums ir kolonnas savienošana ar kopnēm.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Elementu marka	Pozicija	Apzīmējums	Nosaukums Šķērsgriezums	Skaits	Garums m		Masa kg		Tērauda marka	Piezīmes
					Vienam elem.	Kopā elem.	Vienam elem.	Kopā elem.		
K1			Tērauda kolonna	6						
	1	EN 10219	150x100x5mm	6	2.38	14.28	43.55	261.3		BK-3
	2	EN 10025	250x160x10 mm	6	0.04m2	0.24m2	3.2	19.2	S235JR	BK-3
	3	EN 10025	190x140x10 mm	6	0.027m2	0.162m2	2.16	12.96	S235JR	BK-3
F1			Tērauda kopne							BK-6
VS-1		EN 10219	50x50x5mm	4	1.95	7.8	12.8	51.2	S235JR	Vēja saite
VS-2		EN 10219	50x50x5mm	2	3.49	6.98	22.89	45.80	S235JR	Vēja saite
VS-3			Vēja saite	2						
	4	EN 10025	150x150x6 mm	8	0.023m2	0.184m2	1.11	8.88	S235JR	Vēja saite
	5	EN 10056	50x5 mm	2	4.12	8.24	15.54	31.08	S235JR	Vēja saite
	6	EN 10056	50x5 mm	4	2.00	8.0	7.54	30.2	S235JR	Vēja saite
	7	EN 10025	400x250x6 mm	2	0.1m2	0.2m2	4.8	9.6	S235JR	Vēja saite
	8	EN 10219	80x80x4mm	2	2.255	4.51	20.8	41.6	S235JR	
	9	EN 10219	80x80x4mm	1	1.0	1.0	9.22	9.22	S235JR	
VS-4			Vēja saite							
	10	EN 10025	150x150x6 mm	4	0.023m2	0.092m2	1.11	4.44	S235JR	Vēja saite
	11	EN 10056	50x5 mm	1	2.64	2.64	9.96	9.96	S235JR	Vēja saite
	12	EN 10056	50x5 mm	2	1.27	2.54	4.8	9.6	S235JR	Vēja saite
	13	EN 10025	300x300x6 mm	1	0.09m2	0.09m2	4.32	4.32	S235JR	Vēja saite
	14	EN 10219	70x50x3mm	6	4.16	24.96	21.6	129.6	S235JR	
	15	EN 10025	120x120x10 mm	2	0.015m2	0.03m2	1.2	2.4	S235JR	
	16	EN 10025	100x80x4 mm	2	0.008m2	0.016m2	0.26	0.52	S235JR	
	22	DIN 933	Bultskrūve Ø14mm, L=60mm	12					St.kl. 8.8.	
	23	DIN 934	Uzgrieznis M 14	12						
	24	DIN 125	Paplāksne 30x30x4mm	24						
	25	EN 10219	80x80x3mm	8	0.2	1.6	1.414	11.32	S235JR	
	26	EN 10219	80x80x3mm	4	0.1	0.4	0.707	2.828	S235JR	
	27	EN 10219	100x80x3mm	8	0.1	0.8	0.801	6.41	S235JR	
	28	EN 10219	100x80x3mm	2	0.2	0.4	1.602	3.204	S235JR	
	29	EN 10219	70x50x3mm	2	0.8	1.6	4.2	8.4	S235JR	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BK daļas vad.	N.Roslyak		10.2014.
Izstrādāja	R.Latkovska		10.2014.
Inv.Nr.			

Būve: Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā

Lapas nosaukums: Atdzelžošanas stacijas karkasa mezglu "D", "E" detalizācija.

Objekta reģistrācijas Nr. 1/SAK.P.P/014

Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
TP	BK	5	1:10 1:5

EL
Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646