Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

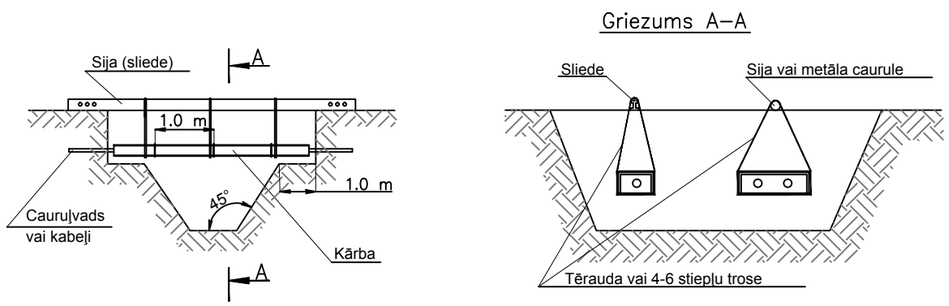

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

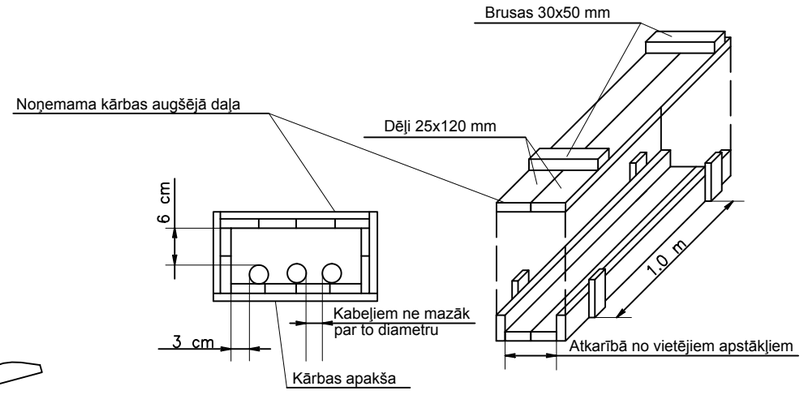

PIEZĪME:

1. Pie attāluma L⩽ 1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

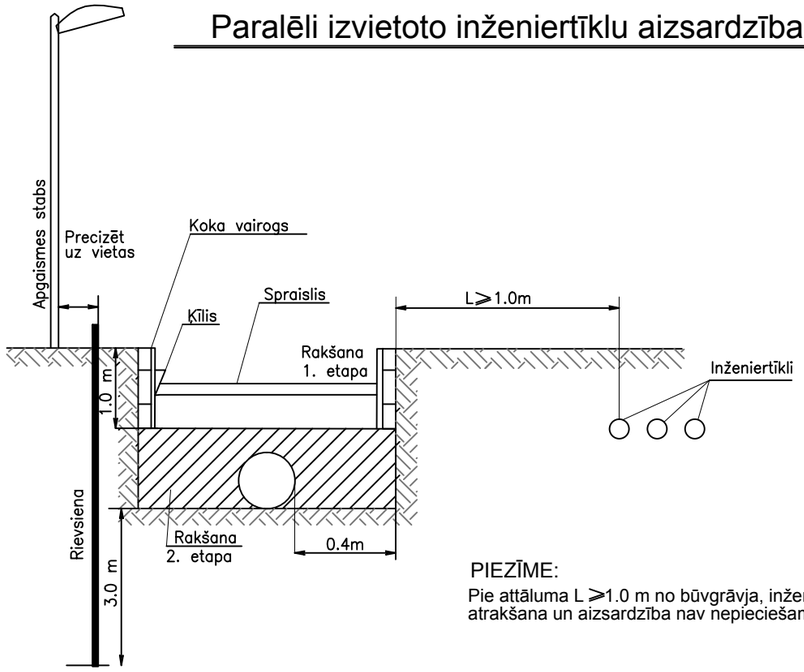

PIEZĪME:

Pie attāluma L ⩾1.0 m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

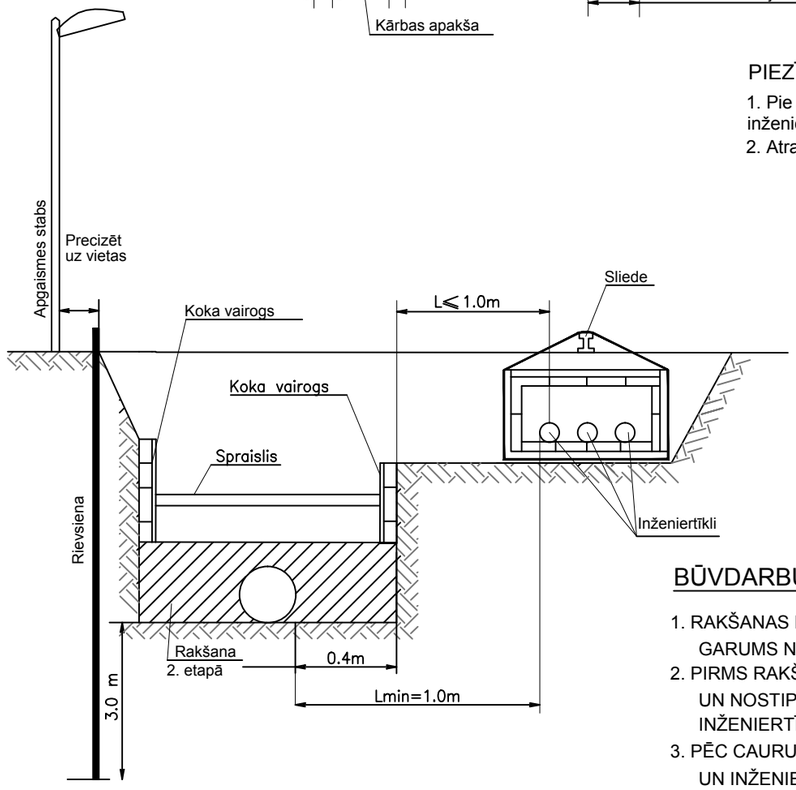

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZ 10M.
2. PIRMS RAKŠNAS DARBU UZSĀKŠANAS ATŠURFĒT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURUĻVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.
4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT LAPĀS ŪKT-2 – ŪKT-3 UN GARENPROFILOS

Koka vairogs

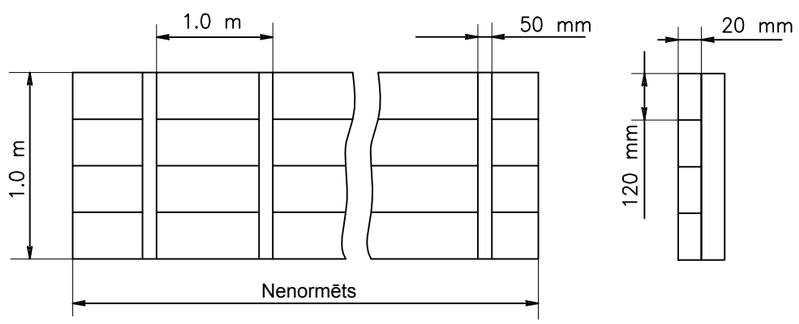

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā			
Proj. DOP vadīt.	T. Loginova		10.2014.					
Izstrād.	N.Ziļe		10.2014.	Lapas nosaukums	Esošo inženiertīklu aizsardzība			
				Objekta reģistrācijas Nr.	1/SAK.P.P./014			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
				TP	DOP	5	B/M	

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
I.Preču 30a tālr.654-24646