



NOJAUCĀMO KONSTRUKCIJU PLĀNS M 1 : 100
IEBŪVĒJAMO PĀRSEDŽU PLĀNS M 1 : 100

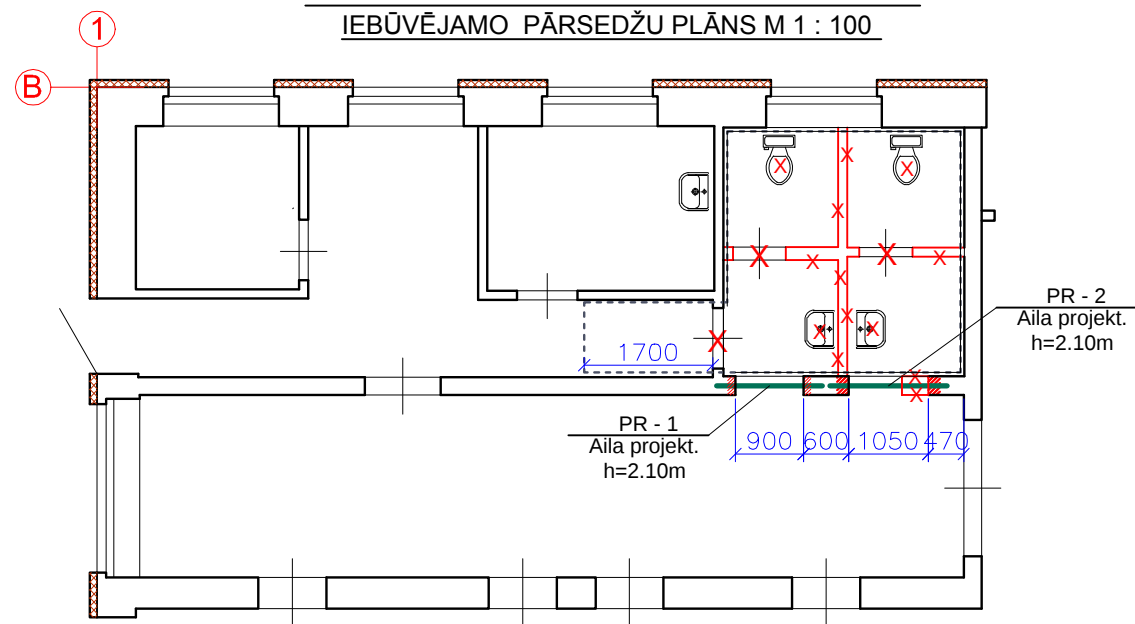

PLĀNS M 1 : 100
PĀRSEDŽU PLĀNS M 1 : 100

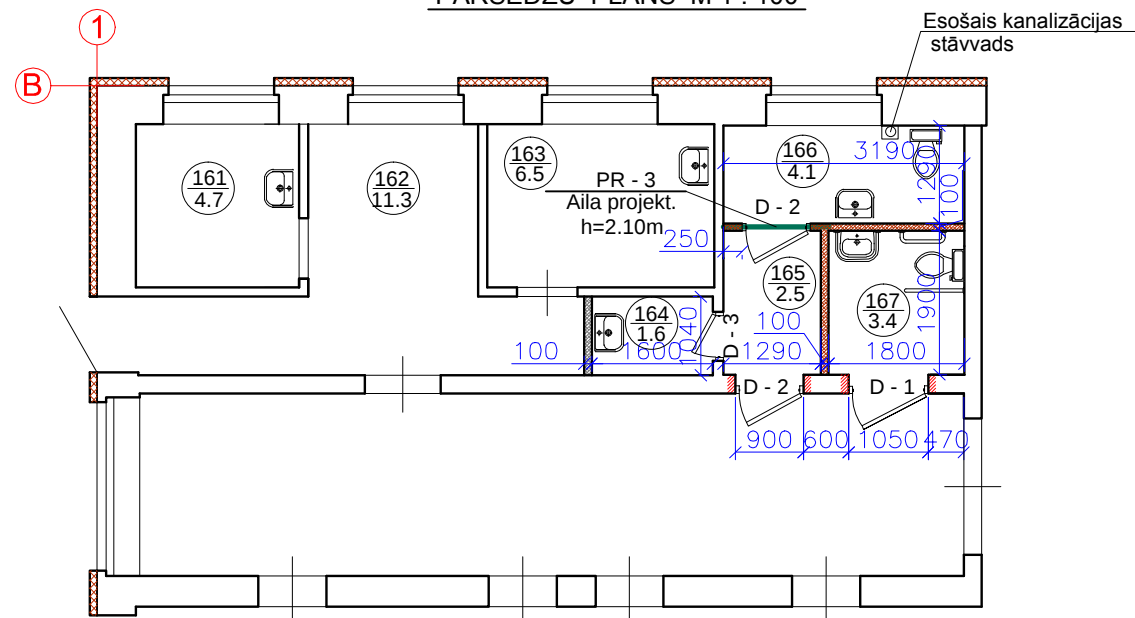

NORĀDĪJUMI PAR DARBU VEIKŠANAS SECĪBU, IEBŪVĒJOT TĒRAUDA PĀRSEDZES (PR)
ESOŠAJĀS SIENĀS UN STARPSIENĀS .

1. Pārsegumu, kas balstās virs izkaļamās ailas, vajag stingri un droši atbalstīt uz pagaidu konstrukcijas (konstrukcijas platums = ailas platums + 0.5m uz katru pusi).
2. Projekta atzīmes līmenī esošā sienā rūpīgi jāizkaļ grope, kuras dziļums un augstums atkarīgs no tērauda "U" un profila izmēriem.
3. Pārsedzes „U” profilu apvilkt ar sietu Nr.10-1 un uzstādīt to gropē uz svaigi uzmetas cementa javas M-100. Uzstādīto "U"un profilu stingri nokītē (starp pārsedzi un esošo sienu vai starpsienu) ar cieta koka ķīļiem, kuru solis ir 0,5m.
4. No sienas otras puses tāpat jāizkaļ grope un jāuzstāda otrs „U” profils, kurš tāpat jānokitē.
5. Projektā norādītajās vietās "U" profilā un esošā sienā izurbt urbumus $d=19\text{mm}$. Ailām bēz augšējās pieduras abus "U" profilus savstarpēji savilkt ar bultskrūvēm.
6. Tālāk aizpilda visas šuves starp "U" profilu un esošo sienu (izņemot šuvi starp "U" profilu un izkaļamo aili) ar stingru cementa javu, ļoti rūpīgi aizpildot pārsedzes atbalsta daļu.
7. Javai sasniedzot ne mazāk kā 50% no projektētās stiprības, izkaļ ailu projektā paredzētos izmēros.
8. Javai sasniedzot ne mazāk kā 70% no projektētās stiprības, demontē pagaidu konstrukciju, uz kuras bija atbalstīts esošais pārsegums.
9. Tālāk veic tērauda pārsedzes virsmu apmešanu ar cementa javu. Izpildot šos darbus, stingri jāievēro drošības tehnikas prasības celtniecībā .

	Esošās sienas un starpsienas
	Projektējamā izkaļamā aila
	Nojaucāmās konstrukcijas
	Esošais durvju bloks
	Esošais logu bloks
	Nojaucāmais durvju bloks
	Projektējamās starpsienas - gāzbetona bloku sienas 100mm.
	Demontējamās sienu un grīdu flīzes

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI b x h (mm)	SKAITS	PIEZĪMES
D - 1	Iekšējās koka durvis, krāsa : balta	1050*2100	1	Labās
D - 2	Iekšējās koka durvis, krāsa : balta	900*2100	2	Labās
D - 3	Iekšējās koka durvis, krāsa : balta	650*2100	1	Kreisās

PĀRSEDŽU SARAKSTS

Marka poz.	Griezuma shēma
PR - 1 (1gab.)	Esoša ķieģeļu siena koka ķīļi solis 500mm Cementa - smilšu java M - 100 Siets Apmetums Savienojošie elementi Bultskrūve M - 16 L = 150 mm max.90 min.10 2.100 PR - 1; L = 1.60m PR - 2; L = 1.40m
PR - 2 (1gab.)	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PĀRSEDZĒM (vienam elementam)

Elementu marka	Poz.	Šķērsriezums mm	Garums, mm	Skaits	Masa, kg			Piezīmes
					poz.	poz. kopā	markas	
PR-1 1 gab.		┌ 10 EN 10025 - 93	1600	2	17.00	34.00	35.90	DIN 1026
		Bultskrūve M16 ar uzgr. un papl.	150	2	0.35	0.70		DIN933;DIN934
		Sav. elem. - 40x4	200	4	0.30	1.20		
PR-2 1 gab.		┌ 10 EN 10025 - 93	1400	2	14.85	29.70	31.60	DIN 1026
		Bultskrūve M16 ar uzgr. un papl.	150	2	0.35	0.70		DIN933;DIN934
		Sav. elem. - 40x4	200	4	0.30	1.20		
PR-3 1 gab.		Pārsedze 1600x100x200(h)	1591	1	18.00	-	18.00	" AEROC"

PIEZĪMES

1. Par nosacīto atzīmi ± 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
2. Pirms durvju bloku pasūtīšanas precizēt uz vietas ailu izmērus.

[illegible]