


GS-1 sadalnes shēma KSS-1

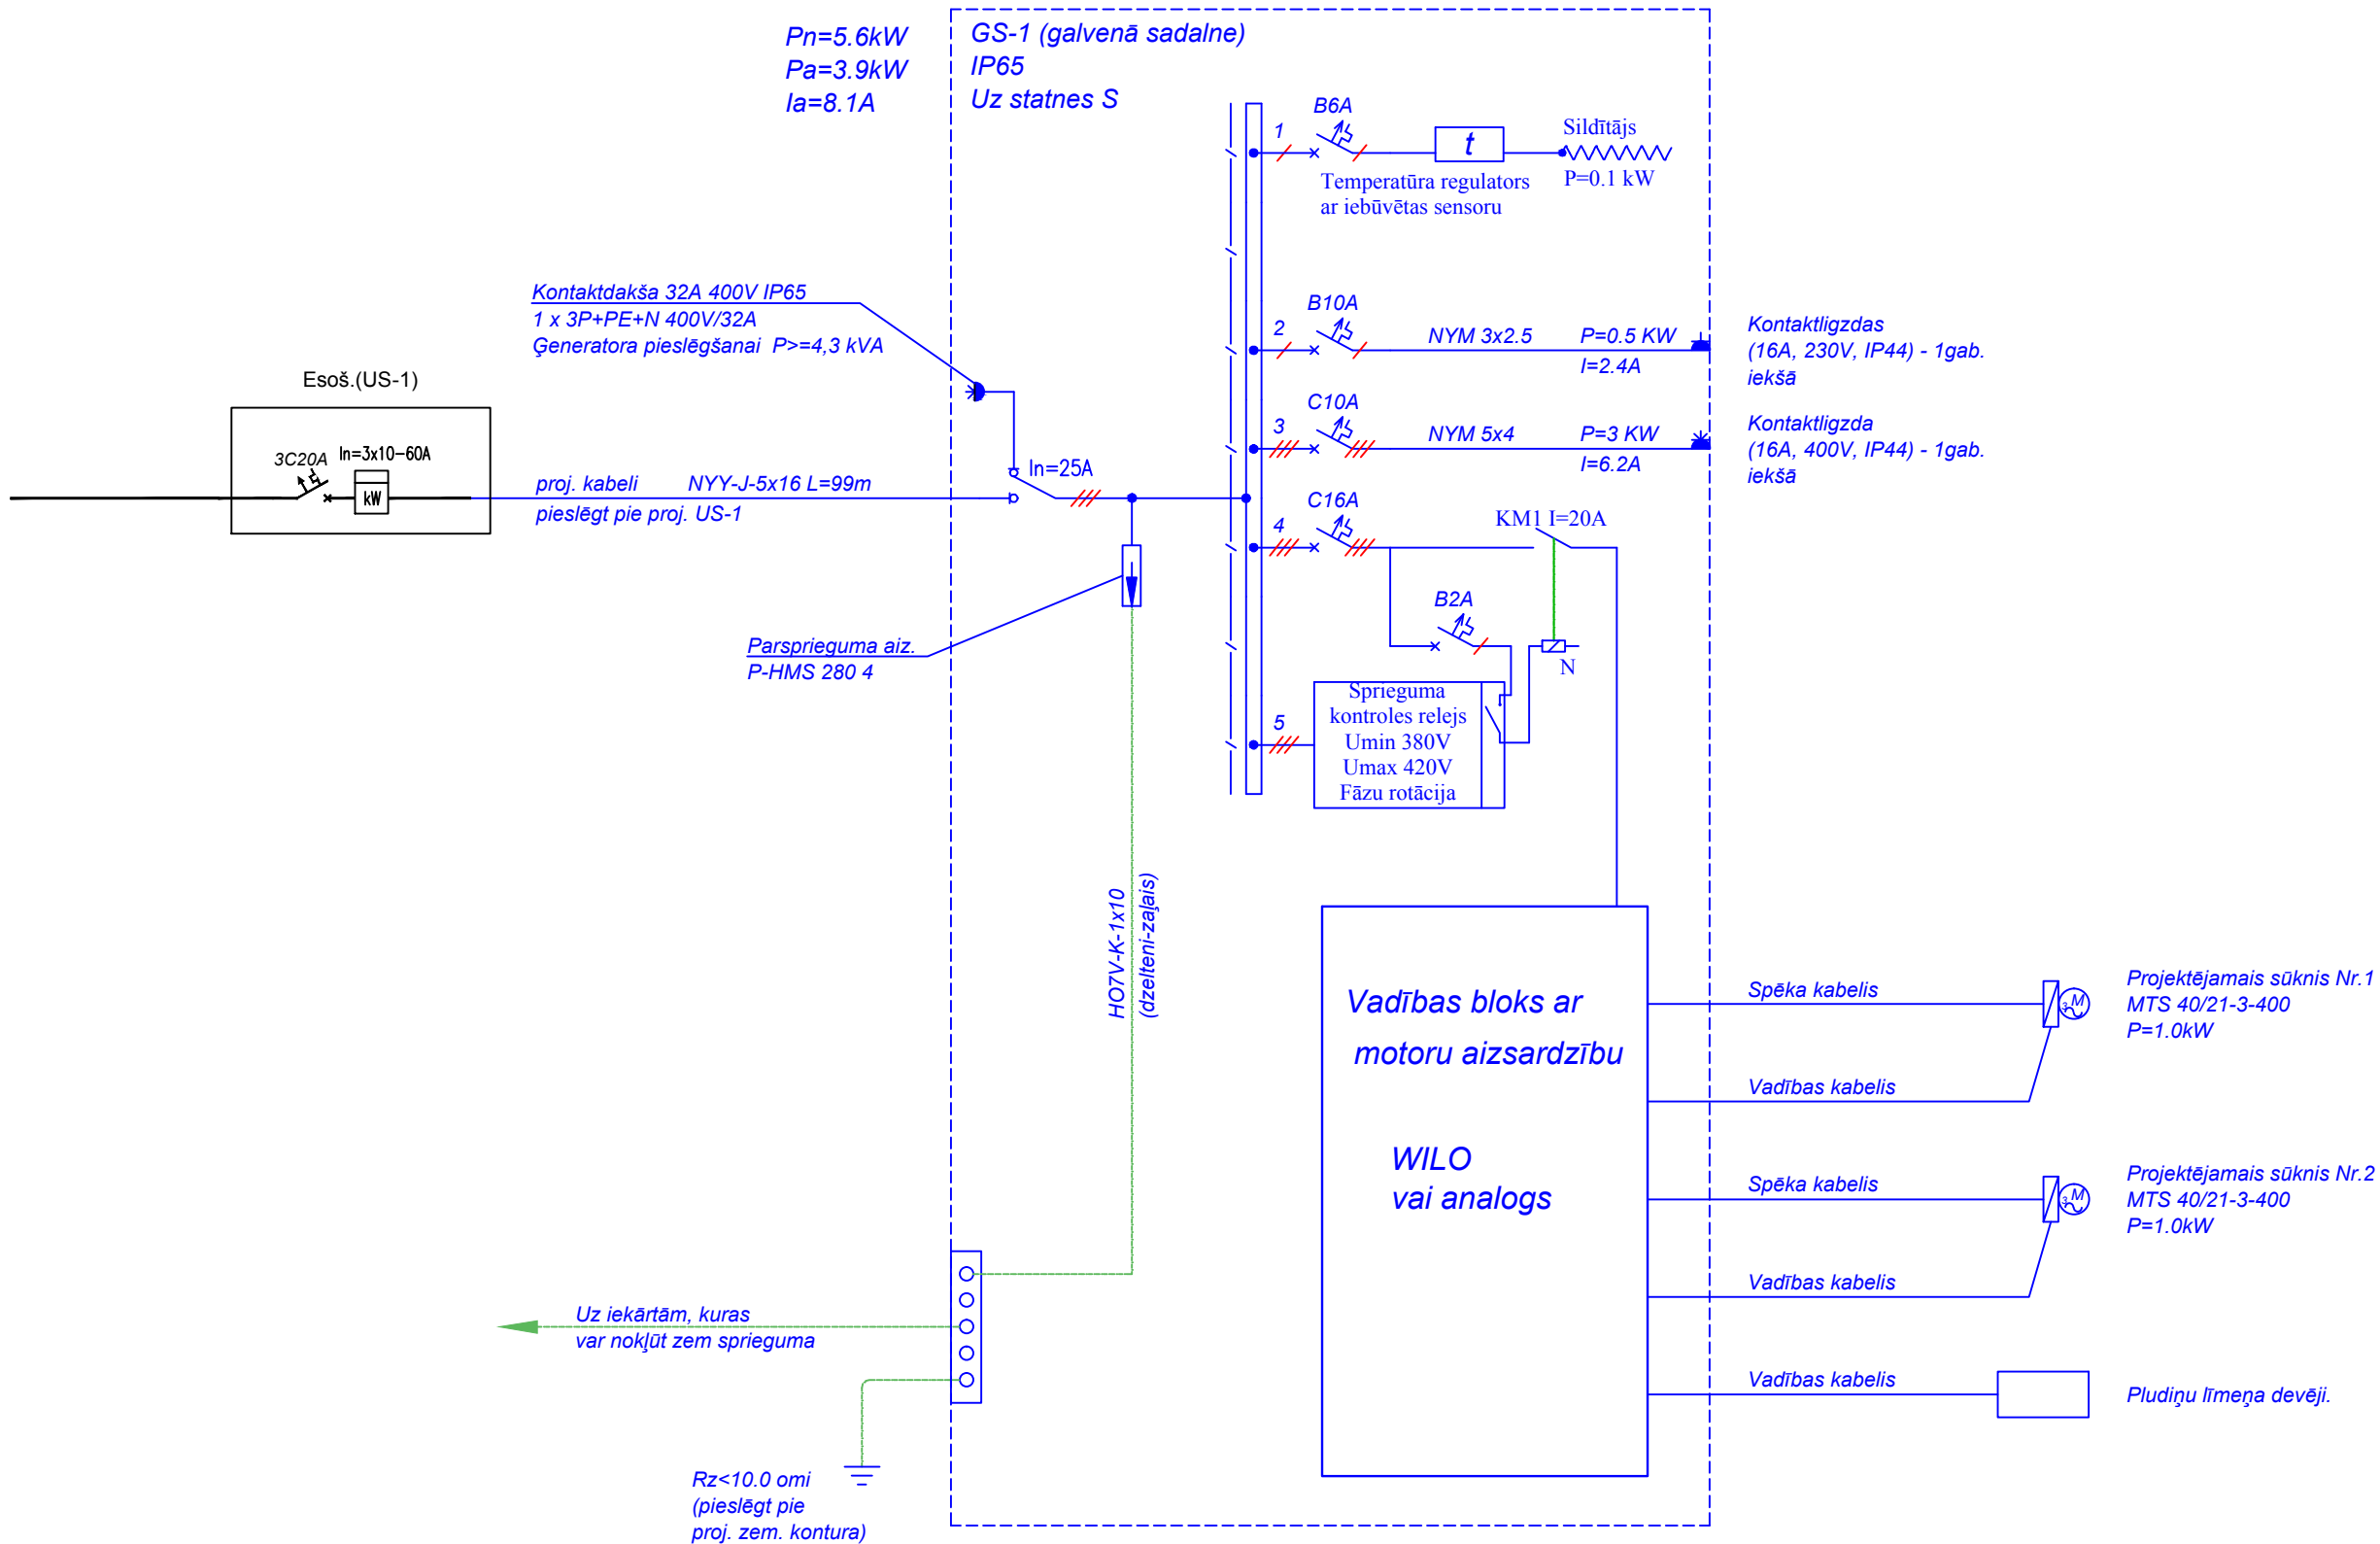

PIEZĪMES:

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-1)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
4. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve <b>Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā</b>			
Daļas vadīt.	K.Bērziņa		07.2012.	Lapas nosaukums <b>GS-1 sadalnes shēma KSS-1</b>			
				Objekta reģistrācijas Nr. <b>ČPP/033/01</b>			
Inv.Nr.				Proj. stadija <b>TP</b>	Marka <b>EL</b>	Lapa <b>2</b>	Mērogs <b>b/m</b>