



Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 60 m³/dnn.

Griezums 1-1


EKSPLIKĀCIJA (NAI)	
N.p.k.	NOSAUKUMS
PROJEKTĒJAMIE :	
6.	Projektējamais aerotens DN5000 (2.gab.) ar ražību 30 m³/dnn katrs
7.	Aka ar kompresoriem DN1500
8.	Dūpu mineralizators, DN2000, H=3.0m
9.	Skataka ar ūdens rezervi septisko notekūdeņu atšķaidīšanai DN1500, H=4.0m
10.	Septisko notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas aka DN1500, H=2.48m
11.	Izplūdes vieta
K1-26	Sadales aka DN2000
K1-25	Kontrolaka (līdz attīrīšanai) DN1000
K1-29	Kontrolaka (pēc attīrīšanas) DN1000



Plāns

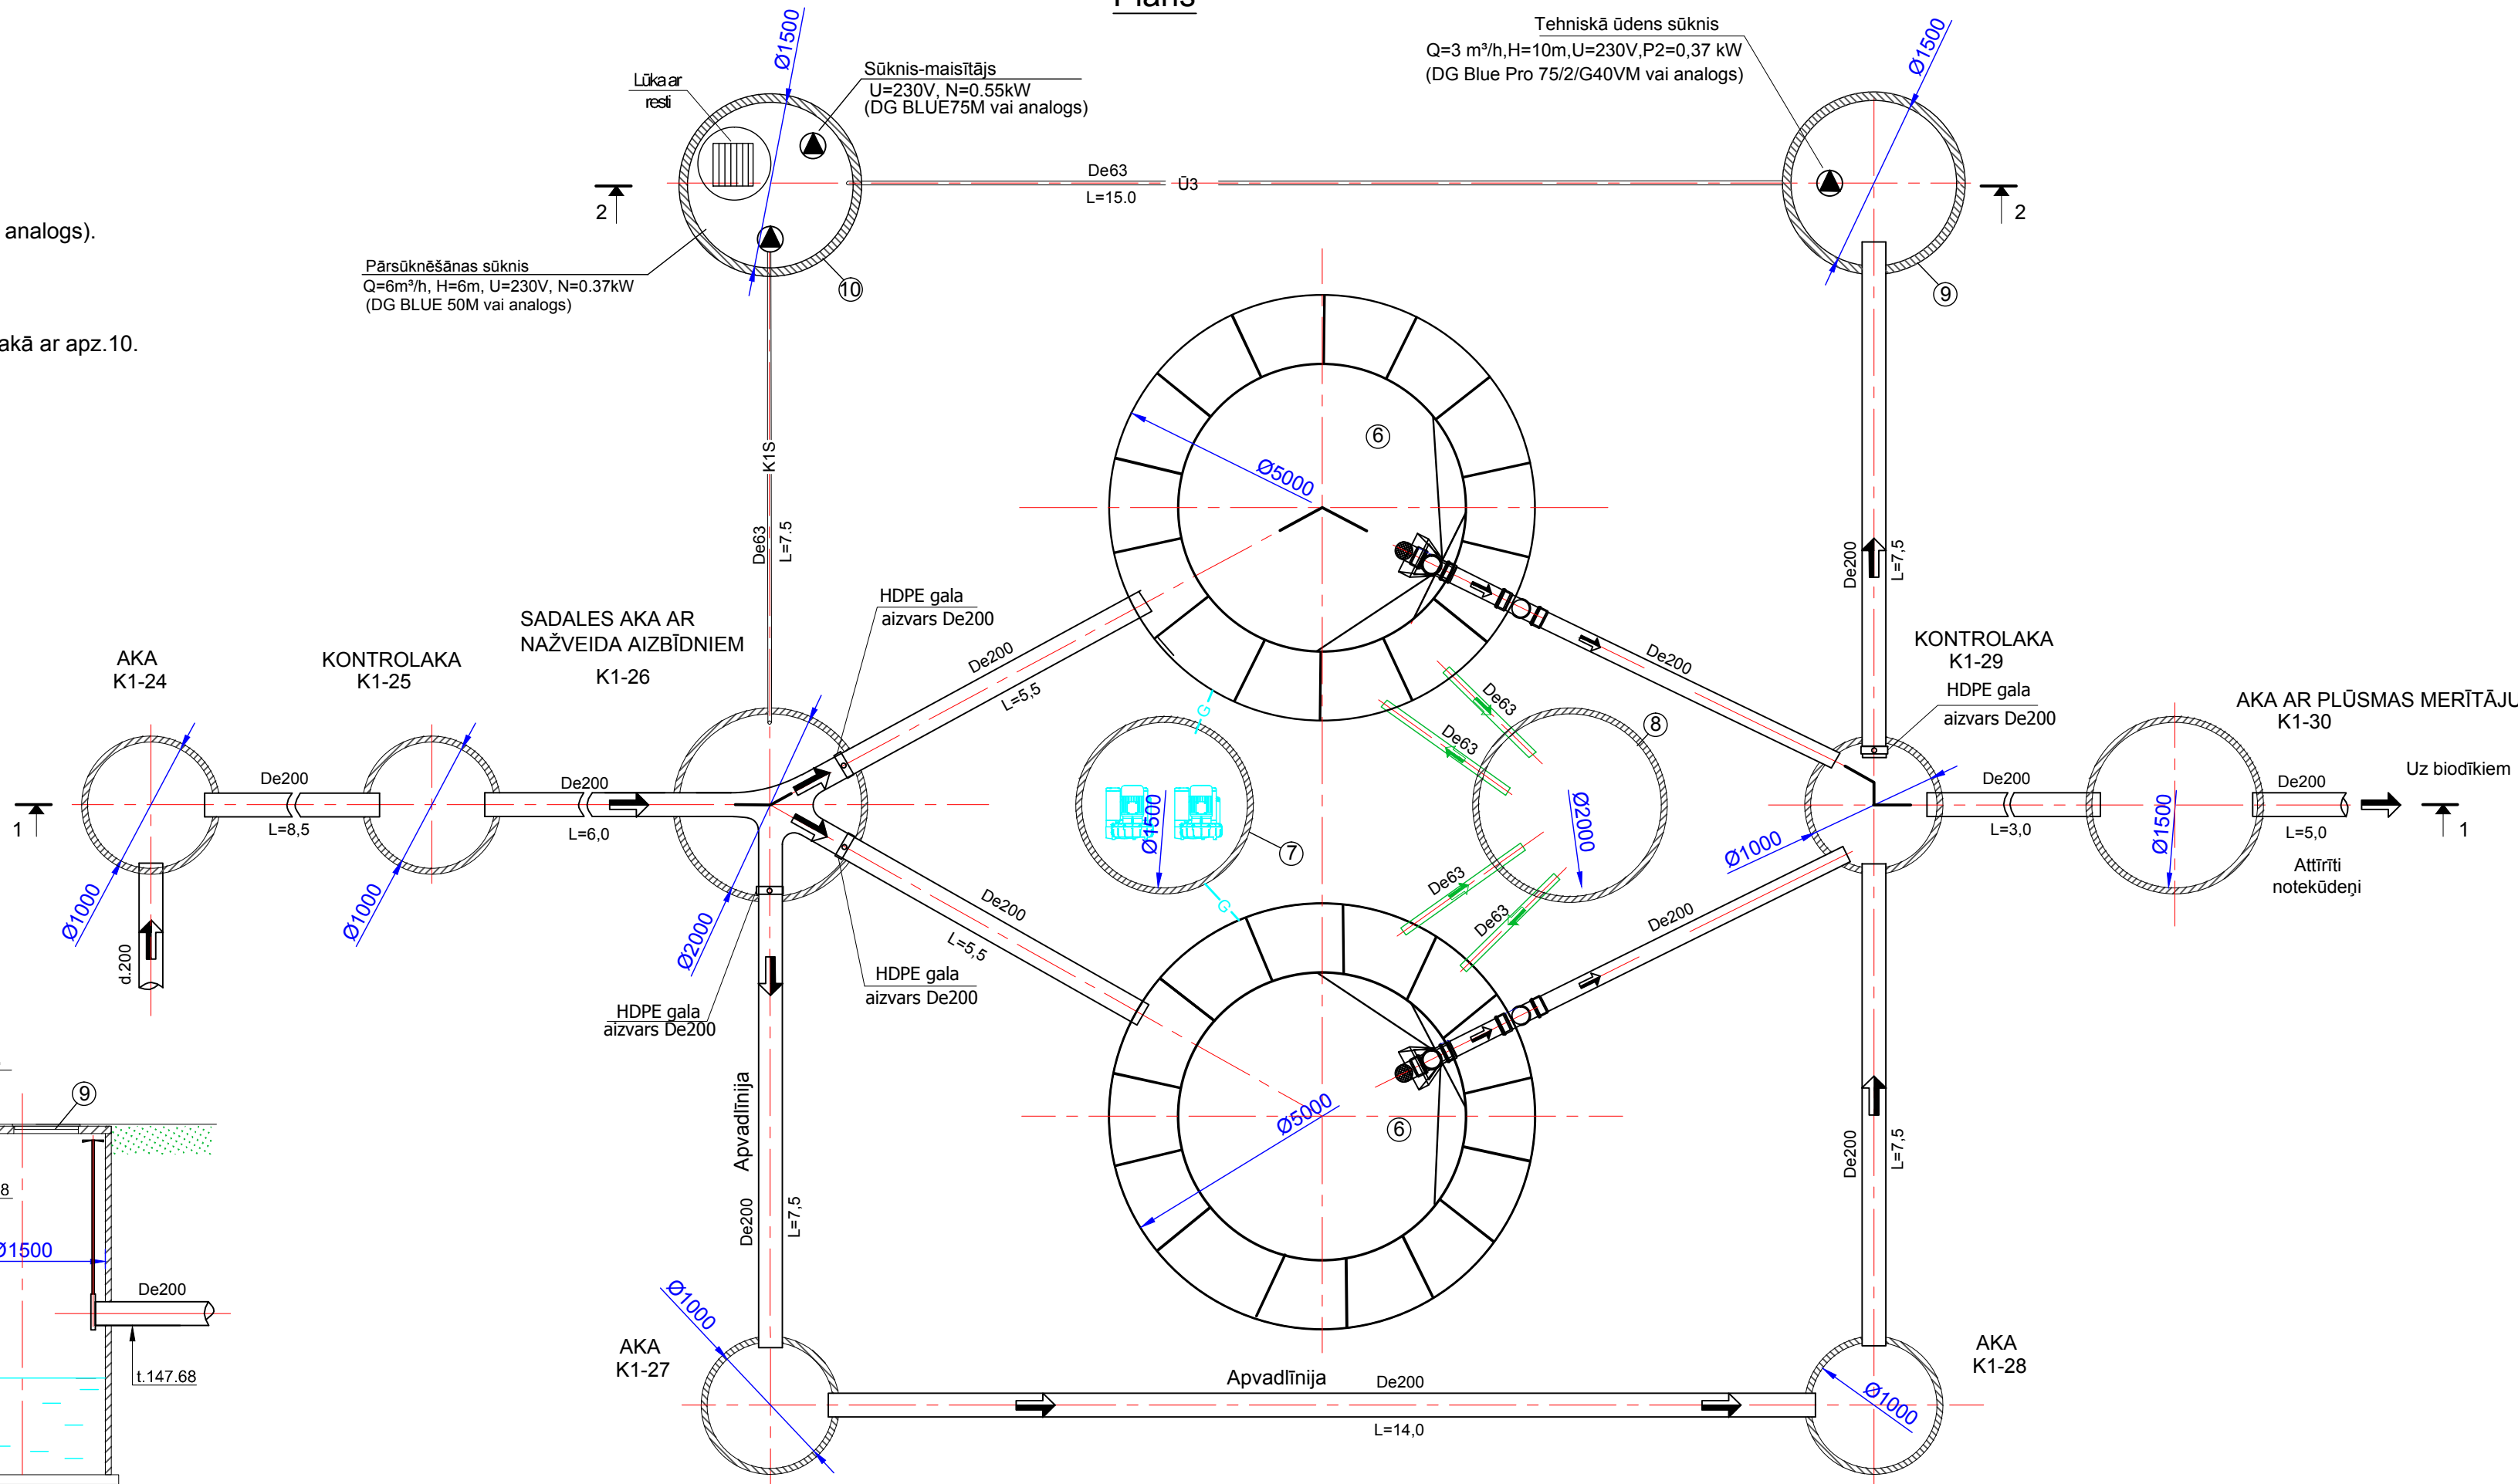

Griezums 2-2



Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā			
Proj. vadīt.	T.Loginova		07.2012.		Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar ražību 60 m³/dnn. Plāns. Griezumi.			
Izstrād.	I.Afanasjeva		07.2012.	Lapas nosaukums				
				Objekta reģistrācijas Nr.	ČPP/033/01			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
				TP	TN	4	1:40	