



GS-3 sadalnes shēma urbumi

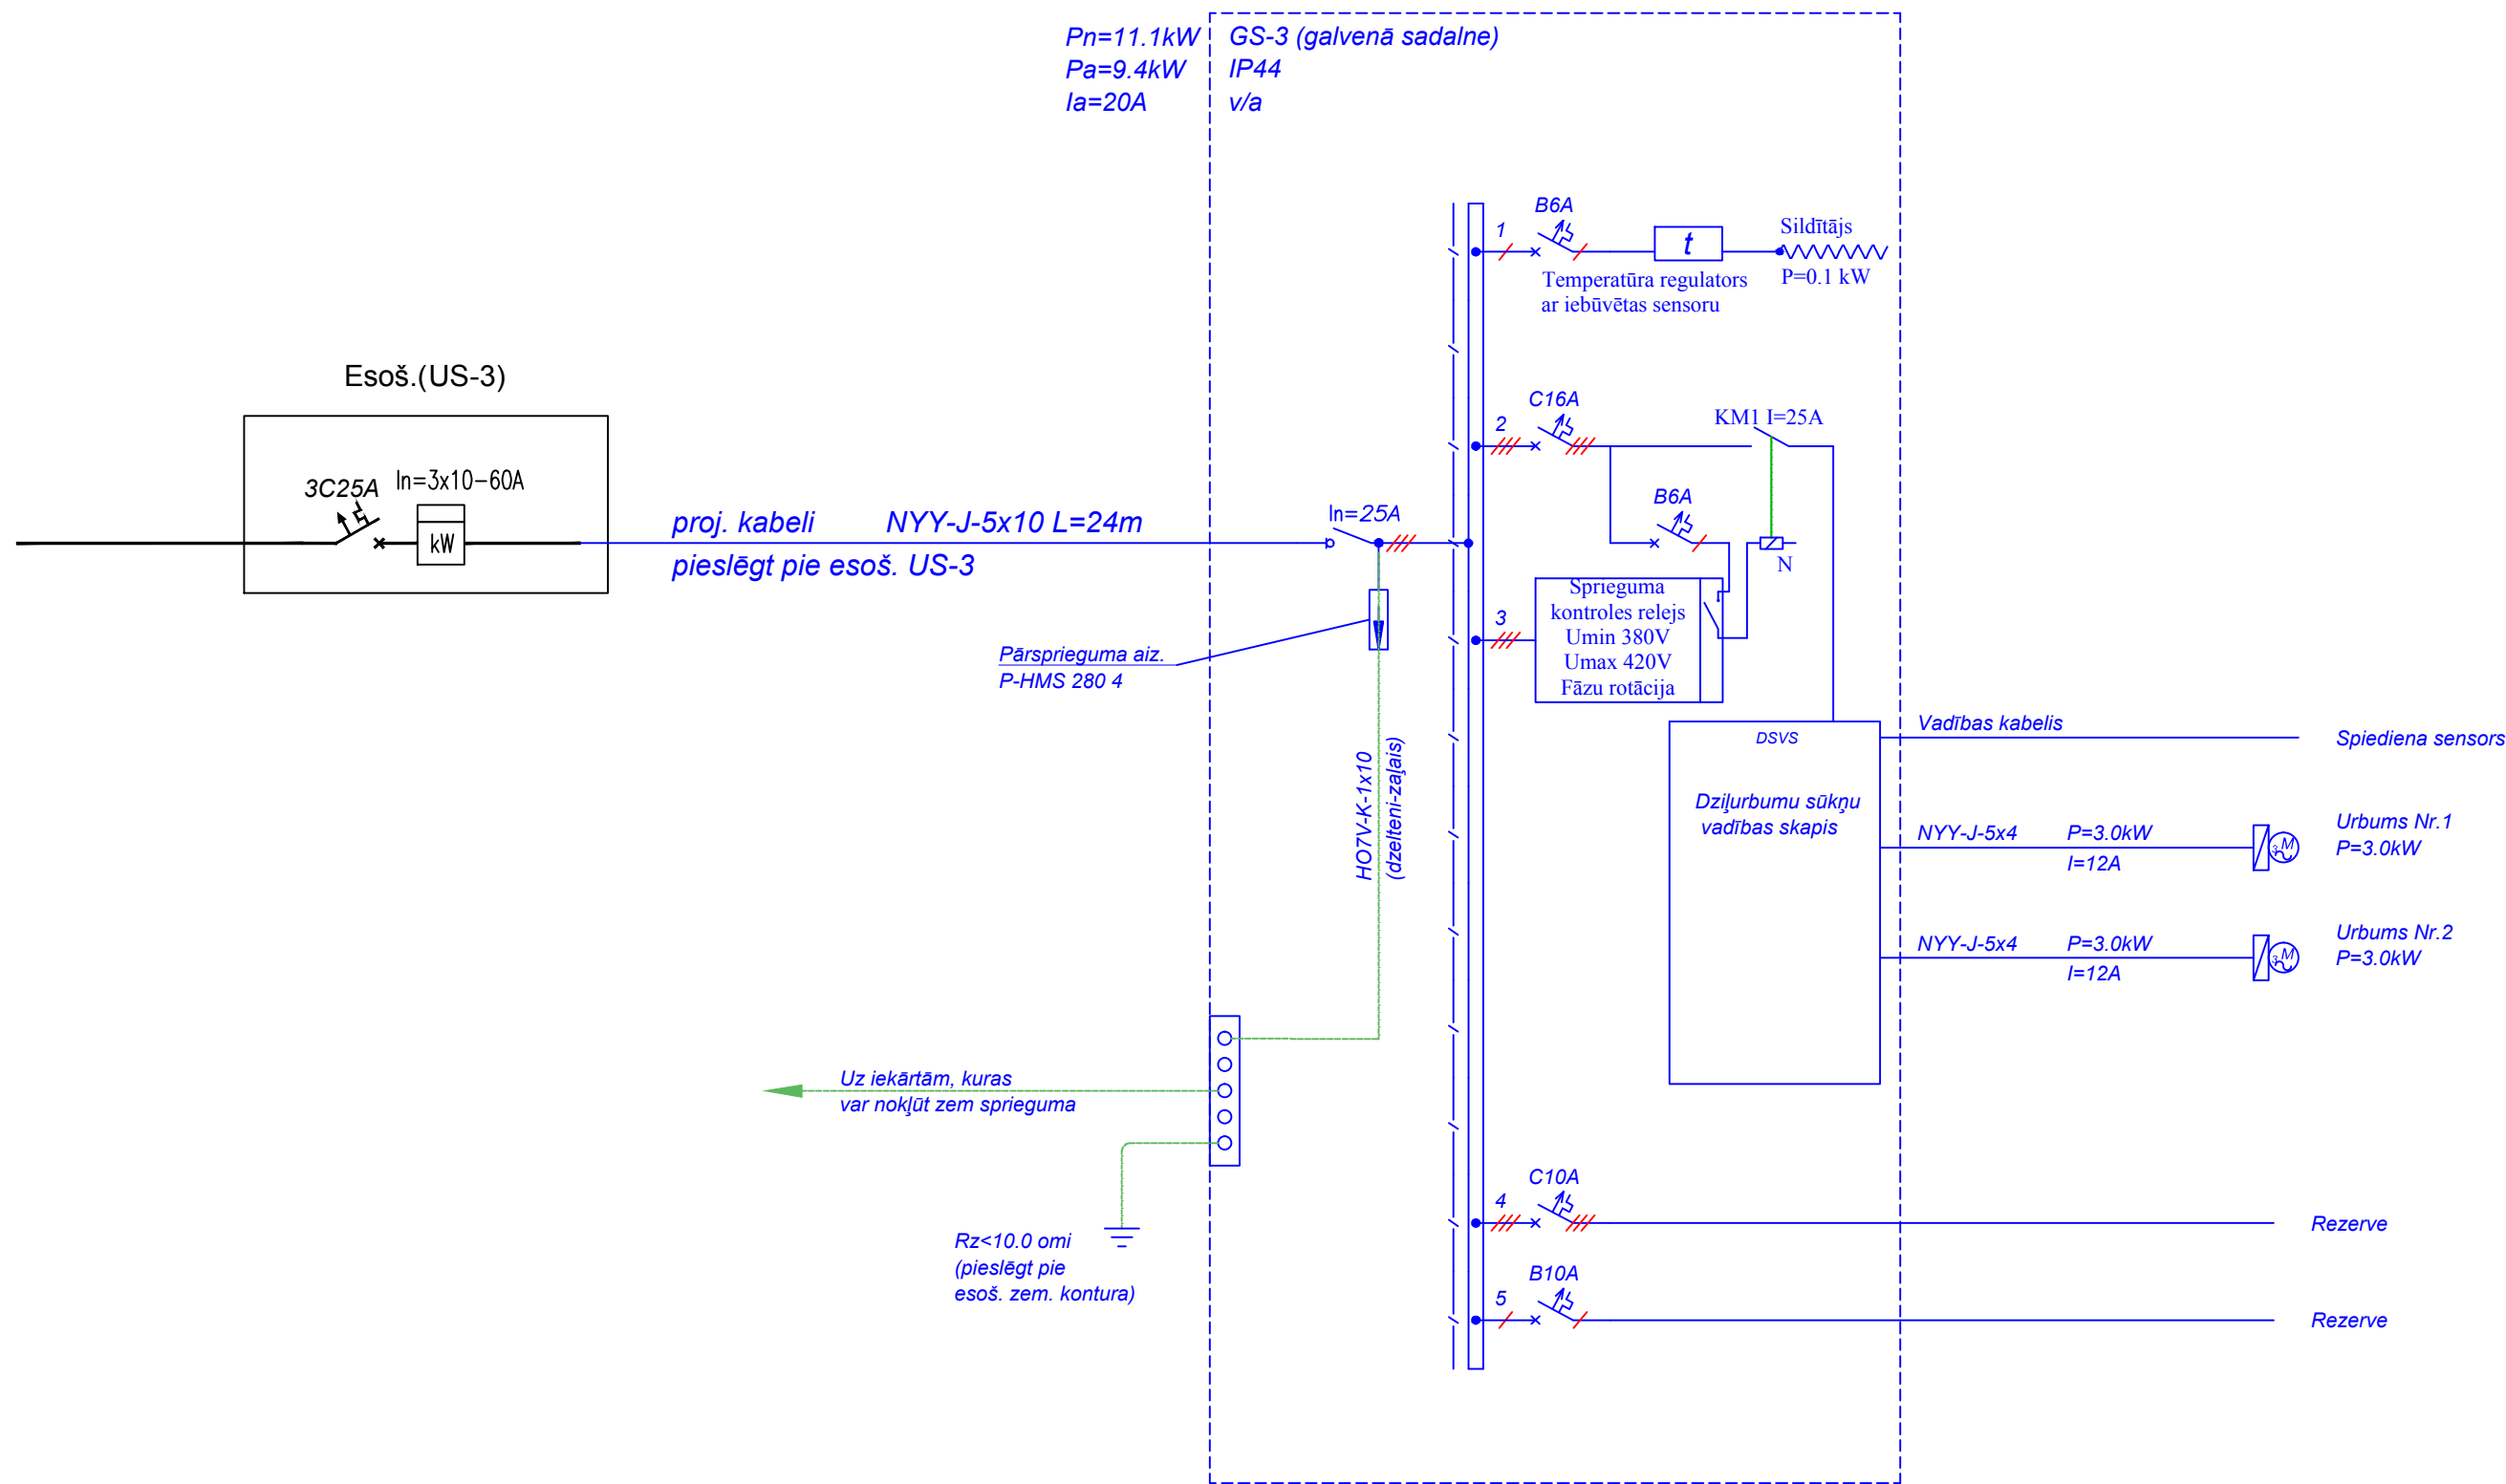

PIEZĪMES:

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no esoš. uzskaites sadalnes (US-3)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
4. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve			
				Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā			
Daļas vadīt.	K.Bērziņa		07.2012.	Lapas nosaukums			
				GS-3 sadalnes shēma urbumi			
				Objekta reģistrācijas Nr. ČPP/033/01			
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				TP	EL	4	b/m

**Ekolat sia**
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646