


GS-2 sadalnes shēma NAI

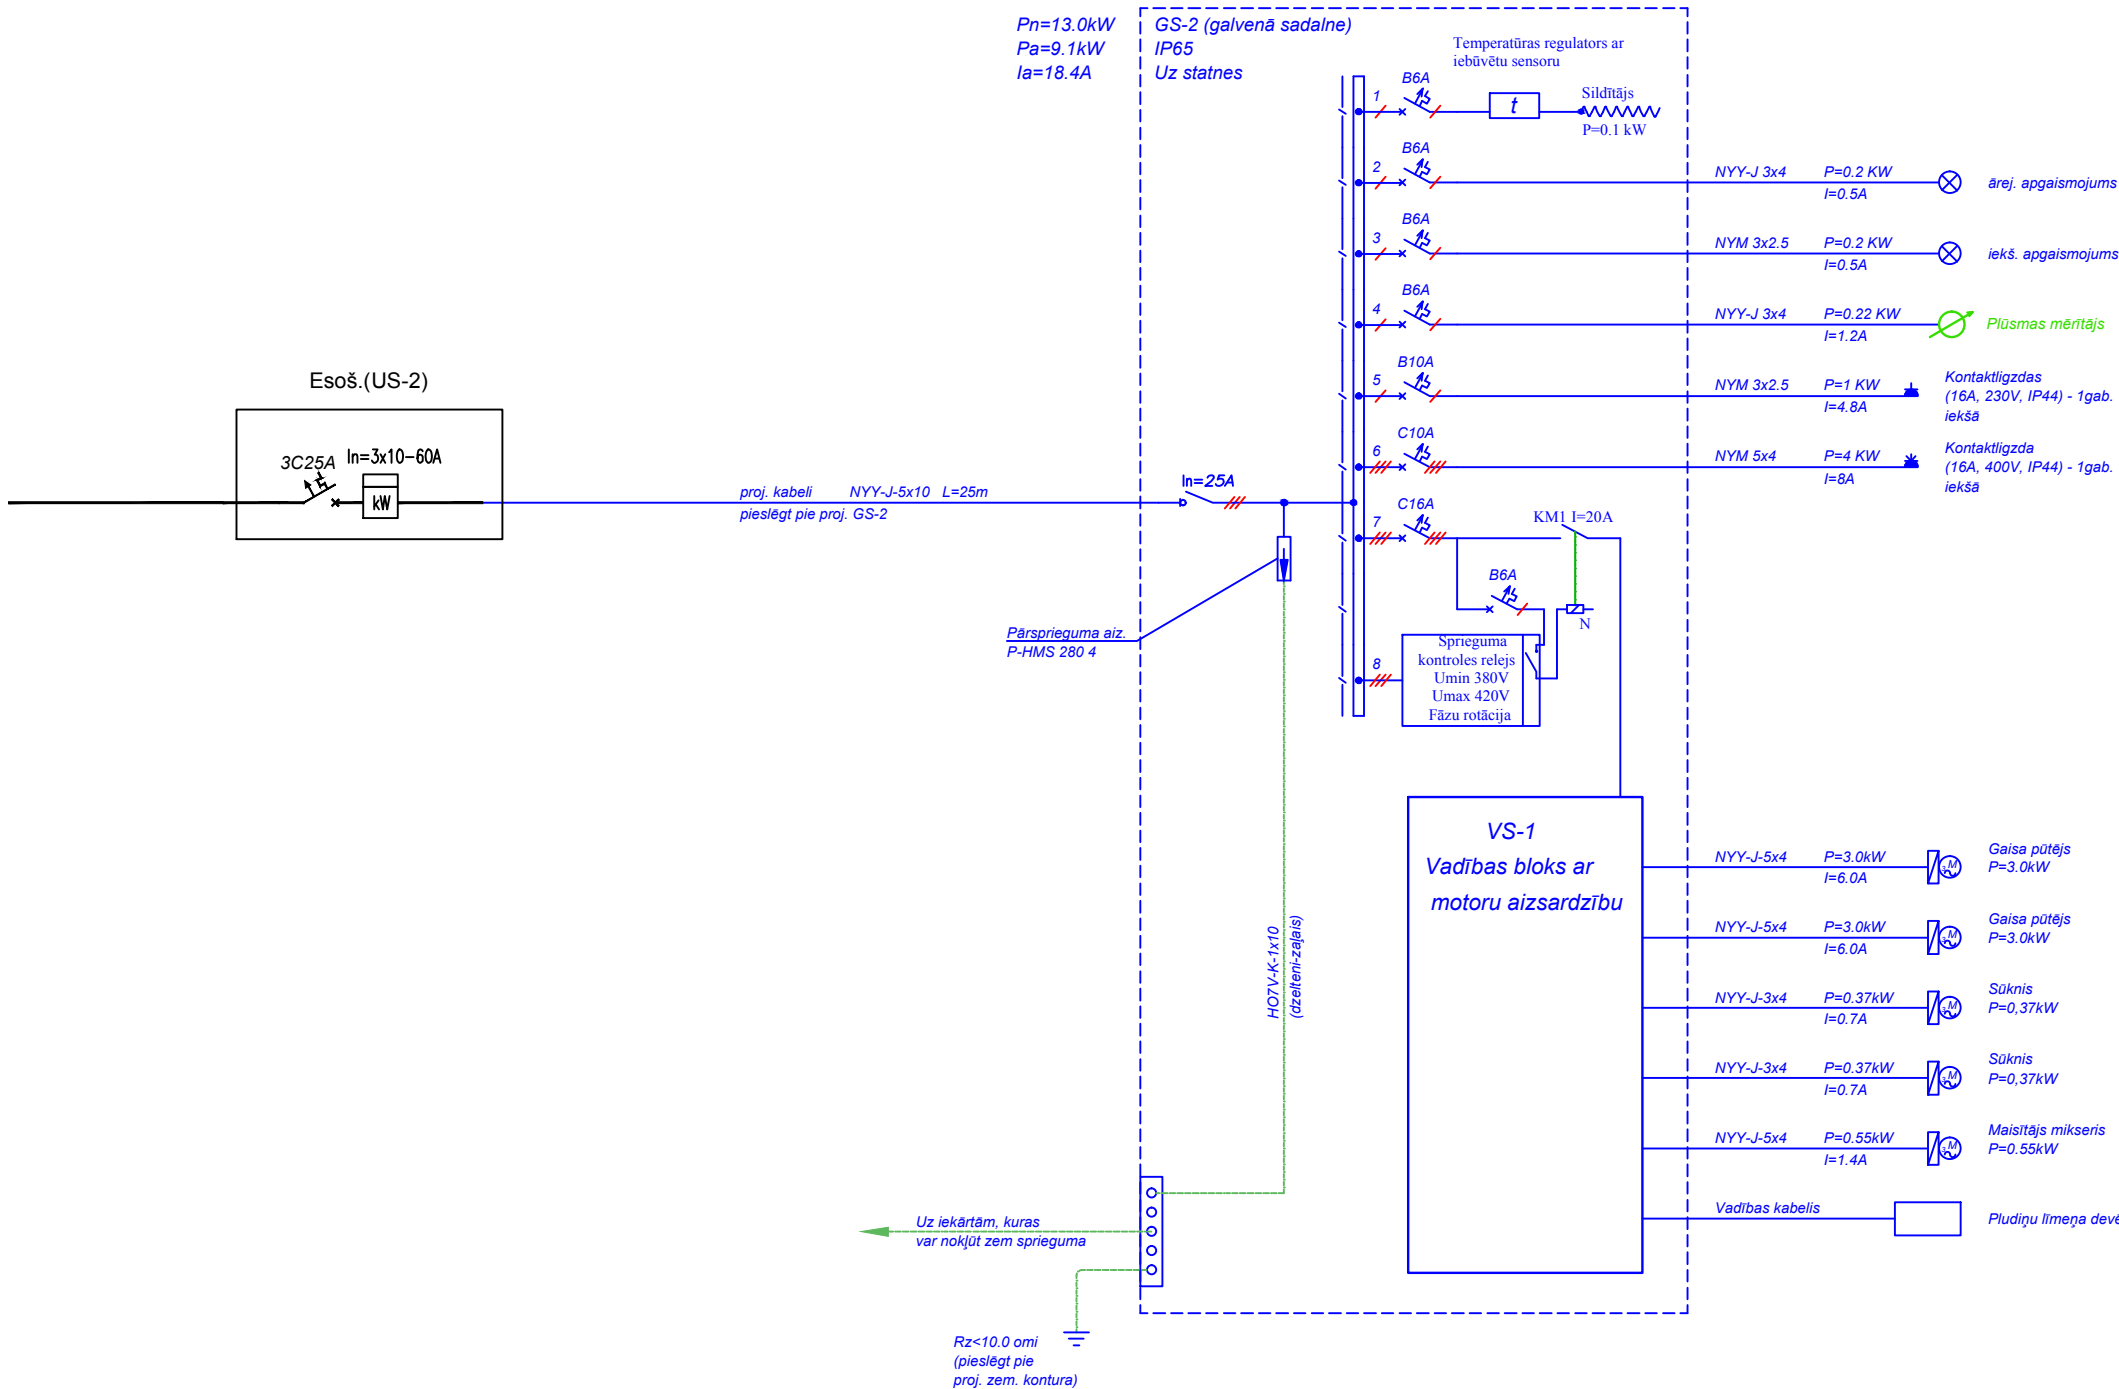

PIEZĪMES:

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-2)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.
4. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma, kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā			
Daļas vadīt.	K.Bērziņa		07.2012.	Lapas nosaukums			
Izstrād.	K.Bērziņa		07.2012.	GS-2 sadalnes shēma NAI			
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr.	ČPP/033/01		
				Proj. stadija	TP	Marka	EL
				Lapa	3	Mērogs	b/m