


U=0,4/0,23kV


72 DIN mod., z/a, IP31

TP-3368
SI-0.4kV

Wh

NH-1/40A

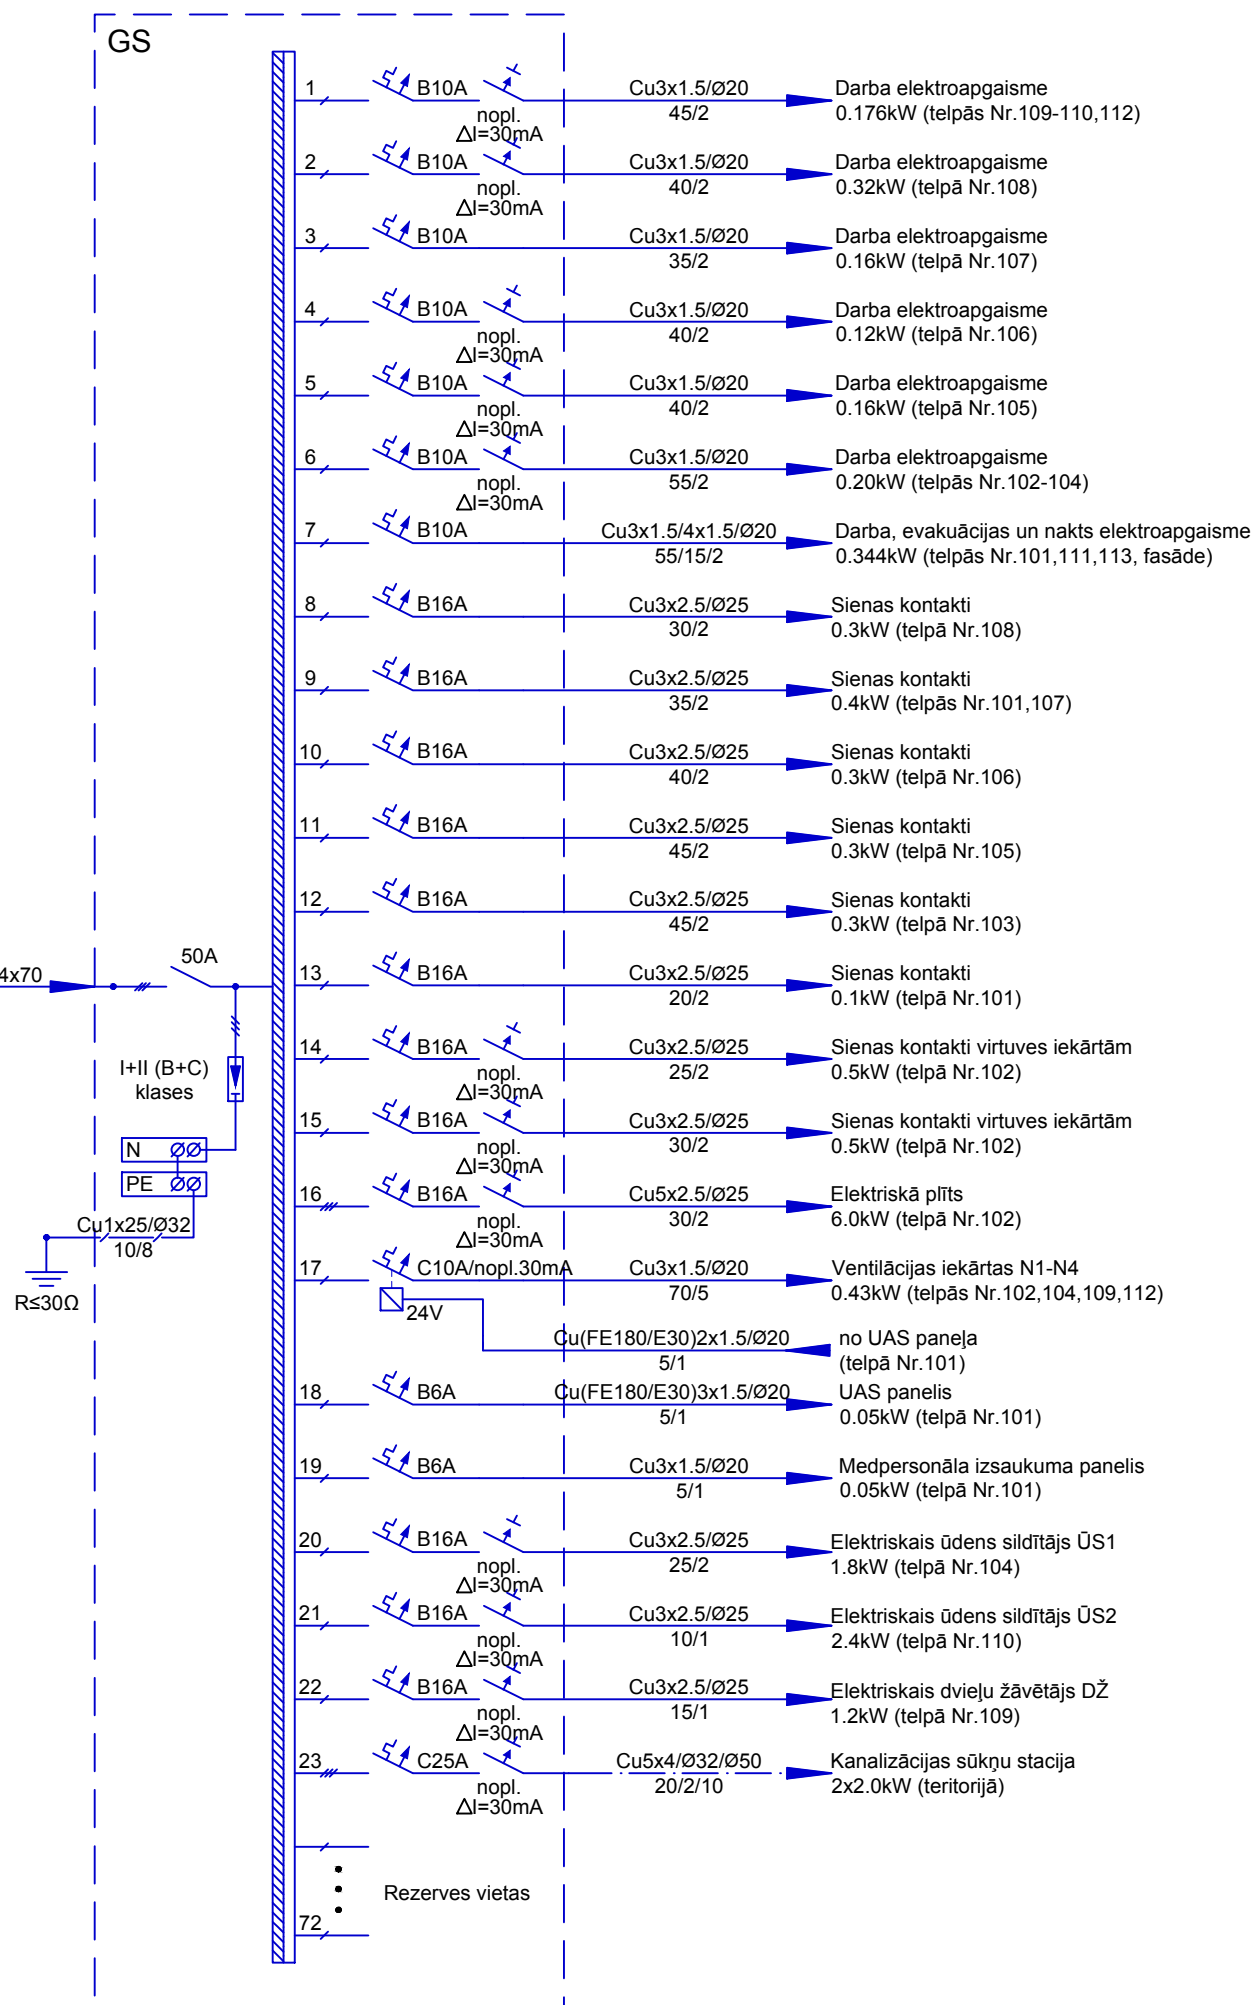

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4615				
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Elektro sadalnes GS aprēķina shēma				
Proj.daļas vad.	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.					
Izstrādāja	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17			Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R	
Arh.Nr.				Proj. stadija BP	Marka EL	Lapa EL-5	Mērogs	 RĒZEKNES NAMS